

Kluki, dnia 23.03.2022r.

GMINA KLUKI

Kluki 88

97-415 Kluki

Gmina Kluki

Kluki 88

97-415 Kluki

Nr sprawy: RPG.W.7021.8.2022

Dotyczy: warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej działki nr 1222, obręb Kluki, gmina Kluki.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.2022r. informuję, że wyrażam zgodę na podłączenie działki nr 1222 obręb Kluki, gmina Kluki do istniejącej sieci wodociągowej Ø 100 w działce drogowej nr 474, obręb Kluki, gmina Kluki, po uzyskaniu pisemnej zgody, na włączenie i wejście w teren w przypadku ewentualnej awarii, właściciela działki nr 474 obręb Kluki, gmina Kluki.

Włączenie do wodociągu należy wykonać za pomocą nawiertki PN16 typ NWZ lub NCS wraz z dodatkową zasuwą odcinającą.

Przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE100 SDR11 (PN16) min.Ø40.

Na powyższe należy spełnić następujące warunki:

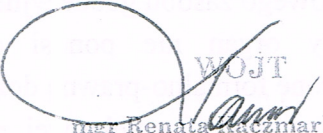
1. Wykonać dokumentację projektową na aktualnym podkładzie geodezyjnym przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego.
2. Tutejszy organ nie ponosi odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania projektowe oraz stronę formalno-prawną dokumentacji projektowej.
3. W dokumentacji projektowej należy przewidzieć zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem zgodnie z normą PN-EN 1717:2003.
4. Dokumentację projektową (2 egzemplarze) należy uzgodnić z Urzędem Gminy w Klukach. Decyzja o konieczności uzyskania uzgodnień z innymi podmiotami należy do jednostki projektowej. Uzgodnień należy dokonać uwzględniając przepisy prawa.
5. Wykonanie przyłącza można powierzyć przedsiębiorstwu lub osobie fizycznej uprawnionej do prowadzenia tego rodzaju robót.
6. Pobór wody musi być opomiarowany. Wodomierz główny jest dostarczany i montowany przez pracownika Urzędu Gminy w Klukach po uprzednim przygotowaniu przez Inwestora instalacji do jego zamontowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zastosować wodomierz min. klasy C.
7. W przypadku montażu wodomierza w budynku zestaw wodomierzowy należy zamontować w odległości max. 1,0 m od ściany, przez którą zostanie dokonane przejście z instalacją do budynku, w pomieszczeniu o wysokości nie mniejszej niż 1,8 m, w miejscu dostępnym do dokonywania odczytów, plombowania i wymiany.
8. W przypadku braku budynku zachodzi konieczność budowy studzienki wodomierzowej. Należy zlokalizować ją na działce będącej we władaniu inwestora, maksymalnie w odległości 2 m od istniejącej sieci wodociągowej lub granicy działki. Należy wykonać szczelną studzienkę wodomierzową z atestem z tworzywa sztucznego i z konsolą wodomierzową.

9. O rozpoczęciu robót wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie, siedem dni przed planowanym włączeniem, Urząd Gminy w Klukach - ustalając termin włączenia, a po ich zakończeniu przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru technicznego i służbom geodezyjnym do zainwentaryzowania.
10. Zamontowane uzbrojenie (zasuwę) oznakować tabliczką informacyjną zgodnie z normą PN-86-B-09700.
11. Po zakończeniu robót dostarczyć do Gminy Kluki jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji oraz wyniki badania wody PTIS, jeżeli wynika to z przepisów szczególnych. Zlecenie na wykonanie badania wody leży w gestii Inwestora.

Po spełnieniu w/w warunków w terminie 7 dni należy zgłosić się do Gminy Kluki w celu podpisania umowy na dostawę wody. Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów zostały określone w Uchwale Nr 195/XLI/2021 Rady Gminy Kluki z dnia 24.11.2021 r., w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluki.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie w/w warunków.

Nie dostosowanie się do powyższych warunków traktowane będzie jako nielegalne podłączenie do sieci. W ciągu dwóch lat od wydania warunków i nie podjęcia dalszych działań tracą one ważność. Warunki sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Niniejsze warunki są załącznikiem dokumentacji technicznej.


mgr Renata Maczmarkiewicz